


Installation du boîtier BBX-FXMNS-6000

Ce boîtier accueillera le système du réseau de l'alarme d'incendie et de communication d'urgence Flex-Net™ FX-MNS-6000.

Le boîtier BBX-FXMNS-6000 inclut un boîtier de fond, une porte interne et une porte externe. Ce boîtier est fixé en surface à l'aide des quatre trous de fixation.

Figure 1: Dimensions, trous de fixation et knockouts pour l'installation du BBX-FXMNS-6000

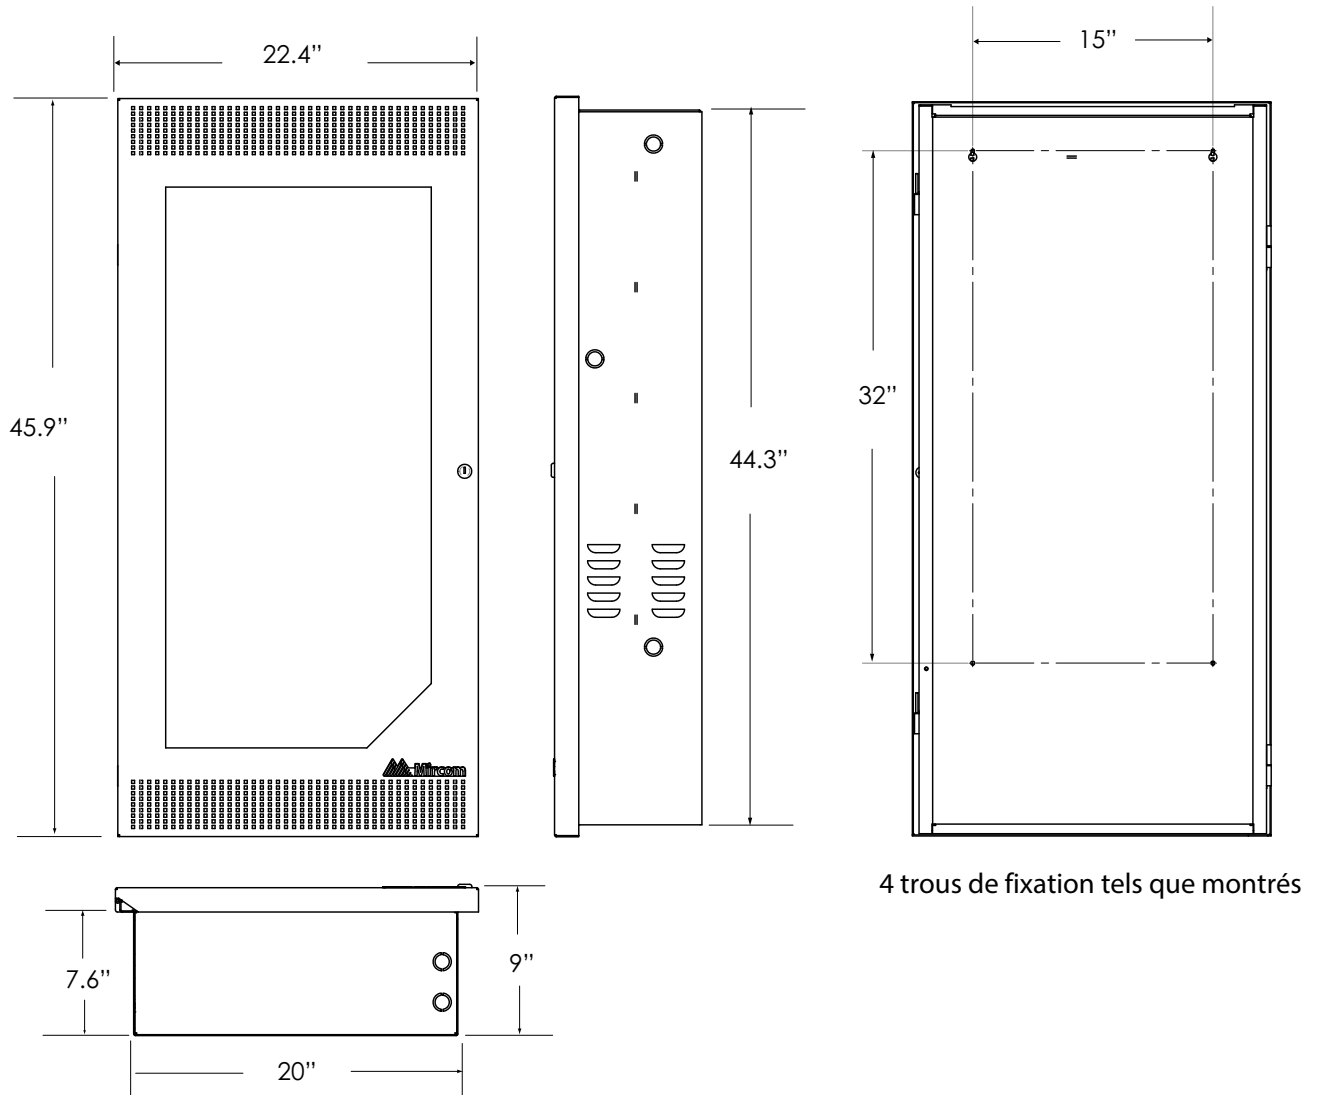

Fixer l'étiquette à la porte interne

Pour se conformer à CAN/ULC-S527, fixer l'étiquette d'avertissement incluse sur la porte interne au-dessus du trou de la serrure. Aligner le bord du haut de l'étiquette sur le bas de l'ouverture dans la porte, tel qu'illustré ci-dessous.

Figure 2: Fixer l'étiquette à la porte interne

